

**Актуализация
схемы теплоснабжения
Белоносовского сельского поселения**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Введение | 3 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения | 4 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 7 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 15 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 16 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии..... | 17 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей..... | 21 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 24 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 25 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 27 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 31 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии..... | 33 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 34 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения..... | 35 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения городского округа, города федерального значения | 37 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия..... | 38 |

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года

№ 190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2027 года.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приrostы отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Численность населения Белоносовского сельского поселения на 01.01.2021 год составляет 2570 человек.

Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/ п | Потребители | Площадь строительных фондов с учетом развития с 2020 по 2027 годы, м ² | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| Котельная ООО «Никос-Сервис» | | | | | | | |
| 1 | МКД | 2457,6 | 2457,6 | 2457,6 | 2457,6 | 2457,6 | 2457,6 |
| 2 | Жилые дома | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| 3 | Общественные здания | 4754,3 | 4754,3 | 4754,3 | 4754,3 | 4754,3 | 4754,3 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2020 по 2027 годы, Гкал* | | | | | |
|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п.Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | 1599,688 | 1543,587 | 1543,587 | 1543,587 | 1543,587 | 1543,587 |

*ГВС не предусмотрен

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На территории Белоносовского сельского поселения отсутствуют производственные котельные

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 3

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки с 2020 по 2027 годы, Гкал/(га·час) | | | | | |
|----------|---|--|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2027 |
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, одноэтажная застройка, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию данной котельной и тепловых сетей на территории Белоносовского сельского поселения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис».

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Никос-Сервис» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 3,86 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ООО «Никос-Сервис» сформирована радиальными тепловыми сетями.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. Большая часть жилых домов, расположенных в районах одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии, оборудованных отопительными установками, работающими на газе и твердом топливе. Остальные жилые дома, расположенные по улице Школьная, №№10,7,6, и по ул. Юбилейная, №7, обеспечиваются тепловой энергией от тепловых сетей в зоне действия Общества с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис».

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис» несет большие затраты на эксплуатацию и поддержание в исправном состоянии тепловых сетей домов Школьная, №№10,7,6. Тепловые сети, расположенные по этой улице, имеют значительный износ и большую протяженность. В связи с длительным сроком эксплуатации состояние трубопроводов и тепловой изоляции неудовлетворительное. Фактические тепловые потери превышают нормативные.

Для приведения фактических тепловых потерь к нормативным значениям и повышению надежности необходимо провести реконструкцию данных тепловых сетей. Для этих целей необходимы большие финансовые вложения. Экономически целесообразным мероприятием является перевод потребителей тепловой энергии домов №№10,7,6 по ул. Школьная на индивидуальные (автономные) источники тепловой энергии, оборудованные отопительными установками, работающими на газе.

В планах Общества с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис» произвести постепенный перевод потребителей тепловой энергии домов №№10,7,6 по ул. Школьная на индивидуальные (автономные) источники тепловой энергии. Высвободившаяся тепловая энергии будет перераспределена на районы многоэтажной застройки Белоносовского сельского поселения.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в период с 2020 по 2027 годы представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающа я организация | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025-2027 | |
|----------|---|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | Присоеди ненная нагрузка потребите лей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | 3,86 | 4,74 | 3,82 | 4,78 | 3,82 | 4,78 | 3,82 | 4,78 | 3,82 | 4,78 | 3,82 | 4,78 |

2.4 Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из одной зоны действия в другую не стоит. В связи с этим расчёт радиуса эффективного теплоснабжения для каждого из источников тепловой энергии Белоносовского сельского поселения в настоящее время не актуален.

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Теплоноситель | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/час |
|---|-----------------|---|--|
| Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | горячая вода | 8,6 | 8,6 |

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Значения резервной тепловой мощности источников тепловой энергии ООО «Никос-Сервис» имеет резерв тепловой мощности 4,74 Гкал/час.

Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ООО «Никос-Сервис» нет.

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Затраты на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | |
|---|--|---------------|
| | существующие | перспективные |
| Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | 0,26 | 0,26 |

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии «нетто» представлена в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | Теплоноситель | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии «нетто», Гкал/час | |
|---|---------------|--|---|---------------|
| | | | существующие | перспективные |
| Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | Горячая вода | 8,6 | 8,34 | 8,34 |

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям указаны в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Теплоноситель | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, Гкал | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал |
|-------|---|---------------|---|--|---|
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский | Горячая вода | 1575,899 | 1575,899 | 768,60 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения, теплоснабжающей организации | Теплоноситель | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, Гкал/ч | |
|----------|---|----------------------|---|----------------------|
| | | | существующие | перспективные |
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | Горячая вода | 0,34 | 0,34 |

2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Величина существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 10

Таблица 10

| № п/ п | Наименование источника тепловой энергии | Характеристика основного оборудования | | | Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | | | Фактическая, присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | | | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----|-------|--|-----|-------|---|
| | | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность «нетто», Гкал/ч | горячая вода | пар | Всего | горячая вода | пар | Всего | |
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | 8,6 | 8,6 | 8,1 | 3,86 | 0 | 3,86 | 3,86 | 0 | 3,86 | +4,24 |

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации | Теплоноситель | Существующая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
|------------------|---|----------------------|--|---|
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | Горячая вода | 3,86 | 3,82 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок указаны в таблице 12.

Таблица 12

| № п/ п | Наименование источника тепловой энергии | Тип ВПУ | Максимальная производель- ность установки, м³/час | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | | Расход теплоно- сителя, м³/час |
|-----------------------|--|--------------------|---|---|----------------------------|--|
| | | | | Существо- ющий | Перспек- тивный | |
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | SF-1354A-900S | 2,5 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | |
|------------------|---|---|---|----------------------------|
| | | | существо- ющий | перспекти- вный |
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | 2,5 | 1,825 | 1,825 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Проектом схемы теплоснабжения предусматриваются два варианта развития системы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения.

1 вариант

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис» несет большие затраты на эксплуатацию и поддержание в исправном состоянии тепловых сетей домов № №10,6,7, по ул. Школьная, в силу их значительного износа и большой протяженности, то в планах ООО«Никос-Сервис» произвести постепенный перевод потребителей тепловой энергии этих домов на автономные источники тепловой энергии. Высвободившаяся тепловая энергия будет перераспределена на районы многоэтажной застройки Белоносовского сельского поселения. Село газифицировано, поэтому возможность такого перехода есть. Тем самым высвободившуюся тепловую энергию порядка 0,09 Гкал/час можно перенаправить в районы с ее нехваткой. Реконструкция в данном случае представляет увеличение диаметров подающего и обратного трубопроводов тепловых сетей, с целью увеличения пропускной способности системы теплоснабжения.

2 вариант

С целью снижения потерь тепловой энергии (мощности) при ее транспорте в микрорайоны будущих застроек планируется строительство котельной, которая в дальнейшем обеспечит подключение перспективной тепловой нагрузки с вновь осваиваемых территорий.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным сценарием перспективного развития системы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения предлагается вариант 1: отключение от центрального теплоснабжения потребителей домов №№10,7,6 по ул. Школьная с перенаправлением высвободившейся мощности в микрорайоны с будущими застройками по реконструированным магистральным тепловым сетям.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

По состоянию на 2022 год расширение источника тепловой энергии блочная газовая котельная ООО "Никос-Сервис" не планируется.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В целях обеспечения подключения перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях Белоносовского сельского поселения необходимо строительство магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей в микрорайонах с перспективной застройкой.

Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии приведен в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии | Цели реализации мероприятий |
|--|---|--|
| Блочная газовая котельная ООО "Никос-Сервис" | | |
| 1 | Реконструкция обвязки котлов | Повышение эксплуатационной надежности оборудования |
| 2 | Замена запорной арматуры | Повышение эксплуатационной надежности оборудования |

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития Белоносовского сельского поселения показывает, что оборудование блочной газовой котельной ООО "Никос-Сервис" нуждается в реконструкции. Необходима существенная модернизация котельной, включающая в себя реконструкцию оборудования, отвечающую требованиям по энерго - и ресурсосбережению.

Перечень мероприятий по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии | Цели реализации мероприятий |
|--|---|--|
| Блочная газовая котельная ООО "Никос-Сервис" | | |
| 1 | Режимная наладка котлов | Повышение эксплуатационной надежности оборудования |
| 2 | Химическая очистка теплоэнергетического оборудования с помощью растворов минеральных кислот | Повышение эксплуатационной надежности оборудования |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Белоносовского сельского поселения отсутствуют источники, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Поэтому составление графиков совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных является не актуальным.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование блочной газовой котельной ООО "Никос-Сервис" в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Белоносовского сельского поселения не планируется.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

При расширении зоны действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии перевод блочной газовой котельной ООО "Никос-Сервис" в пиковый режим работы не планируется.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующей системе теплоснабжения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. Температурный график для работы блочной газовой котельной ООО "Никос-Сервис" приведен ниже.

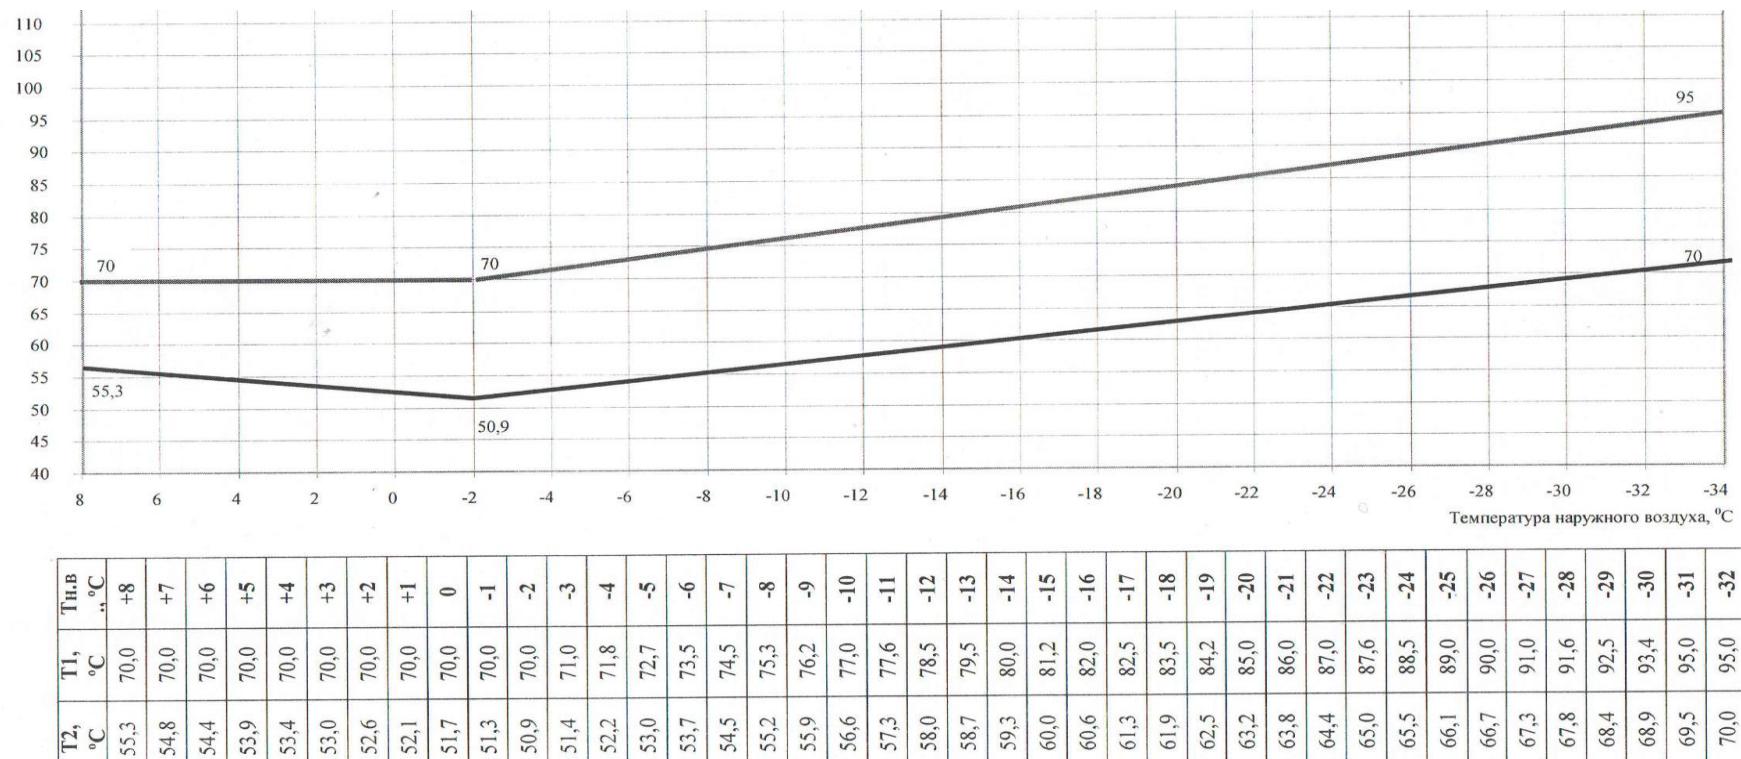


Рисунок 3. Температурный график блочной газовой котельной ООО "Никос-Сервис"

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей указаны в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Теплоноситель | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час | Предложения по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей |
|--------------|---|----------------------|---|---|--|
| 1 | Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | Горячая вода | 8,6 | 8,6 | 2022 год |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Белоносовского сельского поселения отсутствуют возобновляемые источники тепловой энергии. Поэтому ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не планируется

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)

Блочная газовая котельная ООО "Никос-Сервис" обеспечивает теплоснабжение потребителей в своей зоне действия. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, в данной системе теплоснабжения не планируется.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Белоносовского сельского поселения под жилищную и комплексную застройку предлагается провести капитальные ремонты участков муниципальных тепловых сетей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых территориях Белоносовского сельского поселения под жилищную и комплексную застройку представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый год проведения работ |
|------------------|--|---|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. | 2022 |
| 2 | Капитальный ремонт изношенной и нарушенной теплоизоляции наружных трубопроводов муниципальных сетей теплоснабжения Белоносовского сельского поселения от Т.10 до Т.12 в п.Белоносово. Еткульского района Челябинской области + строительный контроль | 2023 |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Белоносовского сельского поселения – участок №45, от точки Т.31 до точки Т.69, (подводящие трубопроводы в МКД №10 по ул. Школьная в п. Белоносово Еткульского района Челябинской области. | 2023 |
| 4 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Белоносовского сельского поселения –Подводящие сети в здание МКОУ «Белоносовская СОШ» и в здание спортзала МКОУ «Белоносовская СОШ» по ул. Советская в п. Белоносово Еткульского района Челябинской области. | 2022 |
| 5 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Белоносовского сельского поселения – подвод тепла к МКД №7 по ул. Юбилейная в п. Белоносово Еткульского района Челябинской области. | 2022 |
| 6 | Капитальный ремонт теплоизоляции и гидроизоляции наружных трубопроводов элемента участка тепловых сетей №45 от точки Т.65 (ТК №9: место врезки тепла в МКД №6,7 по ул. Школьная) протяженностью 115 метров в сторону МКДОУ «Теремок» | 2022 |
| 7 | Капитальный ремонт теплоизоляции наружных трубопроводов тепловых сетей п. Белоносово (подводы тепла к МКДОУ «Теремок» по ул. Школьная, д.5; | 2022 |
| 8 | Капитальный ремонт теплоизоляции подводящих трубопроводов диаметром 108 мм к Белоносовскую амбулаторию МКУЗ «Еткульская ЦРБ» | 2022 |
| 9 | Восстановление тепловой изоляции, с покрытием из оцинкованной стали на участке теплотрассы по ул. Советская от Т.39 до Т.39а на вводе тепла в Белоносовскую амбулаторию МКУЗ «Еткульская ЦРБ» в п. Белоносово Еткульского района Челябинской области | 2022 |

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Белоносовского сельского поселения от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности за счет перевода котельных в пиковый режим или их ликвидации, в Белоносовском сельском поселении не предусмотрена.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предлагается перевести потребителей тепловой энергии домов №№10,7,6 по ул. Школьная на индивидуальные (автономные) источники тепла, оборудованные отопительными установками, работающими на газе.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» Статья 29 п.9 с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

На основании пункта 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №161-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, городского округа относится: организация в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой расход газа, тыс. м ³ | | | | | | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
|---|--|------|------|------|------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2027 | | |
| Блочная газовая котельная. ООО «Никос-Сервис». Челябинская обл., Еткульский р-н, п. Белоносово, в 48 метрах по направлению на север от жилого дома №10 по ул.Школьной | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | Дизельное топливо | нет |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основная выработка тепловой энергии для потребителей п.Белоносово производится на котельной ООО «Никос-Сервис». Основным топливом является природный газ, резервным – дизельное топливо. На долю котельной ООО «Никос-Сервис» приходится 100 % всей присоединенной нагрузки централизованного теплоснабжения. Топливный баланс котельной используется только лишь на нужды теплоснабжения.

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива котельной ООО «Никос-Сервис» используется природный газ, поставляемы компанией ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Согласно Паспорту №04-01 о качестве природного газа за апрель 2020 года среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8102 ккал/м³ (33,92 МДж/м³). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Белоносовском сельском поселении, преобладающим видом топлива является природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Белоносовского поселения является использование природного газа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина инвестиций указана в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование мероприятий | Размер инвестиций по этапам, тыс. руб без НДС | | | | | | Источник финансирования |
|---|---|------|------|------|------|------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Режимная наладка котельного оборудования | 100 | - | - | - | - | 100 | ООО «Никос-Сервис» |
| Химическая очистка теплоэнергетического оборудования с помощью растворов минеральных кислот | 2000 | - | - | - | - | - | Администрация Белоносовского сельского поселения |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина инвестиций указана в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование мероприятий | Размер инвестиций по этапам, тыс. руб без НДС | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 2022 | | 2023 | |
| | Бюджет Белоносовского сельского поселения, тыс. руб | Бюджет вышестоящего уровня, тыс. руб | Бюджет Еткульского муниципального района, тыс. руб | Бюджет вышестоящего уровня, тыс. руб |
| Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. | 60,00 | - | - | - |
| Капитальный ремонт изношенной и нарушенной теплоизоляции наружных трубопроводов муниципальных сетей теплоснабжения Белоносовского сельского поселения от Т.10 до Т.12 в п.Белоносово. Еткульского района Челябинской области + строительный контроль | 24,82 | 1160,04 | | |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Белоносовского сельского поселения – участок №45, от точки Т.31 до точки Т.69, (подводящие трубопроводы в МКД №10 по ул. Школьная в п. Белоносово Еткульского района Челябинской области. | 3,84 | 175,59 | | |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Белоносовского сельского поселения –Подводящие сети в здание МКОУ «Белоносовская СОШ» и в здание спортзала МКОУ «Белоносовская СОШ» по ул. Советская в п. Белоносово Еткульского района Челябинской области. | 17,46 | 798,56 | | |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Белоносовского сельского поселения – подвод тепла к МКД №7 по ул. Юбилейная в п. Белоносово Еткульского района Челябинской области. | 2,84 | 129,78 | | |
| Капитальный ремонт теплоизоляции и гидроизоляции наружных трубопроводов элемента участка тепловых сетей №45 от точки Т.65 (ТК №9: место врезки тепла в МКД №6,7 по ул. Школьная) протяженностью 115 метров в сторону МКДОУ «Теремок» | | | 5,03 | 235,00 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Капитальный ремонт теплоизоляции наружных трубопроводов тепловых сетей п. Белоносово (подводы тепла к МКДОУ «Теремок» по ул. Школьная, д.5; | | | 35,65 | 1831,70 |
| Капитальный ремонт теплоизоляции подводящих трубопроводов диаметром 108 мм к Белоносовскую амбулаторию МКУЗ «Еткульская ЦРБ» | | | 3,06 | 143,00 |
| Восстановление тепловой изоляции, с покрытием из оцинкованной стали на участке теплотрассы по ул. Советская от Т.39 до Т.39а на вводе тепла в Белоносовскую амбулаторию МКУЗ «Еткульская ЦРБ» в п. Белоносово Еткульского района Челябинской области | | | 2,00 | 92,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО: | 108,96 | 2263,97 | 45,74 | 2696,43 |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В существующих системах теплоснабжения Белоносовского сельского поселения изменений температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения не требуется.

9.4 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 21

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Объем инвестиций, тыс. руб | Величина эффекта, тыс. руб | Срок окупаемости, лет |
|--|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Режимная наладка котельного оборудования | Снижение расхода природного газа за счет оптимизации коэффициента избытка воздуха | 0,1 | 0,47 | 0,21 |

9.5 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

На момент актуализации схемы теплоснабжения величина фактически осуществленных инвестиций составляет 2372,93 тыс. рублей

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на территории п.Белоносово Единой теплоснабжающей организацией является ООО «Никос-Сервис».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Зоны действия системы теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис» показаны на.

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация Общество с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис», которая осуществляют поставку тепловой энергии потребителям Белоносовского сельского поселения, отвечает вышеизложенным критериям определения единой теплоснабжающей организации.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса

единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В адрес Администрации Белоносовского сельского поселения в 2018 году направлена одна заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от следующей организации Общество с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис».

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Белоносовского сельского поселения находится одна система теплоснабжения, покрывающая 100 % нужд потребителей. В этой системе теплоснабжения действует одна организация - Общество с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается данной схемой актуализации системы теплоснабжения. Поскольку на территории Белоносовского сельского поселения вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не стоит.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения на территории Белоносовского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не рассматриваются.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы с организацией газоснабжения существующего источника тепловой энергии ООО «Никос-Сервис» на территории Белоносовского сельского поселения отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программа газификации Белоносовского сельского поселения в настоящее время отсутствует.

13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В настоящее время проблемы с организацией водоснабжения существующих источников тепловой энергии отсутствуют. Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 22.
Таблица 22

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2021 год) | Ожидаемые показатели (2023 год) |
|----------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях* | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 155,60 | 159,83 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м ² | 0,099 | 0,093 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м ² /Гкал /час | 140,46 | 149,52 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенное из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./к Вт | 19,61 | 19,61 |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии | % | 100 | 100 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Белоносовского сельского поселения выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|---------|---------|---------|
| Инвестиции в тепловые сети | тыс. руб. без НДС | 2742,17 | - | - |
| Инвестиции в источники теплоснабжения | тыс. руб. без НДС | - | - | - |
| Всего инвестиций: | тыс. руб. без НДС | 2742,17 | - | - |
| Тариф на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии от Котельной ООО «Никос-Сервис» | руб/Гкал | 1862,25 | 1783,62 | 1899,99 |